



Sinalização de Solo


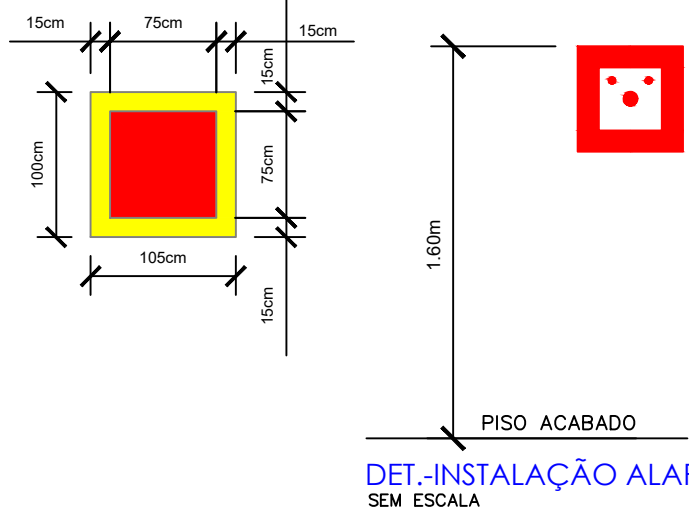


DET-INSTALAÇÃO ALARME SEM ESCALA

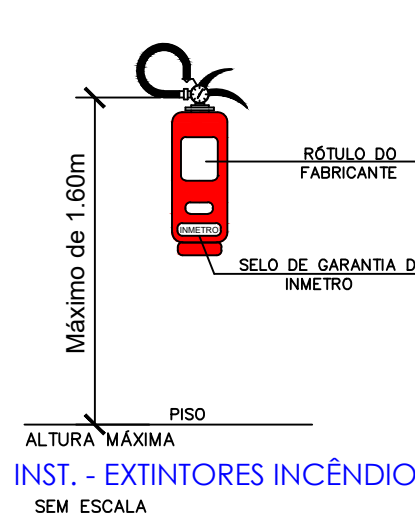


INST. - EXTINTORES INCÊNDIO SEM ESCALA

EXTINTORES

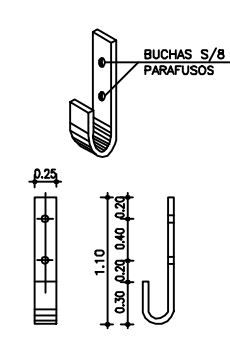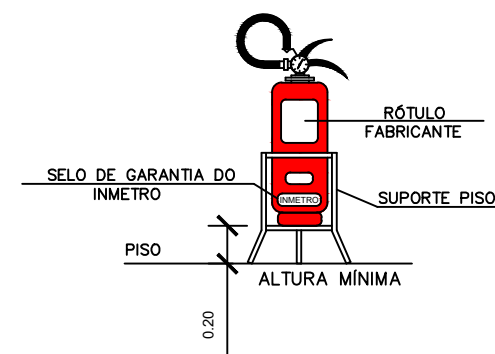


DETALHE - A

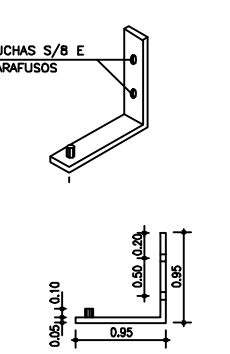


DETALHE - B

DETALHE DE FIXAÇÃO DOS EXTINTORES SEM ESCALA

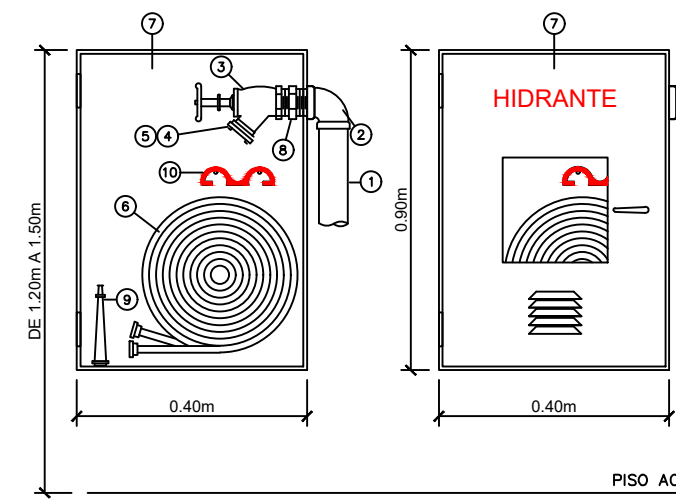

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR SEM ESCALA

1. TUBO
2. COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL
3. VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45°
4. ENGATE RÁPIDO
5. TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE
6. MANGUEIRA (30,00 METROS)
7. ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x400x170
8. INPE DUPLA
9. ESQUADRO REGULÁVEL
10. CHAVE DE MANGUEIRA

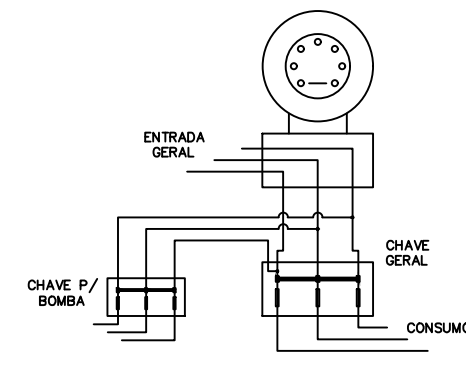


ESQUEMA P/ LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA SEM ESCALA

INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA				
EXTINTORES IT 21/19	03 - PÓ QUÍMICO SECO - 208 02 - ÁGUA PRESSURIZADA - 24			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SERÁ PRESTADO UNIDADES AUTÔNOMAS COM LÂMPADAS DE LED DE 15W E AUTÔNOMA DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM A ABNT NBR 13.623 / 19.			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SERÁ PRESTADO A SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO, CONFORME IT N° 20 / 2019.			
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURAL FÍSICA	E - 1	ESCOLA EM GERAL	ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO GRAU, CURSOS SUPERIORES E INICIAÇÃO
CARGA DE INCÊNDIO - IT 14 / 19				
OCCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²	
EDUCACIONAL E CULTURAL FÍSICA	ESCOLA EM GERAL	E - 1	300	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²			
BAIXO	ATÉ 300 MJ/m²			

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	2.323,06 m²
CONSTRUÇÃO	1.020,13 m²

SIMBOLOGIA

SIST. DE DETECÇÃO E ALARME		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
SIST. DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SISTEMA DE HIDRANTES		BOMBA DE INCENDIO
		RESERVA DE INCENDIO
		HIDRANTE SIMPLES
EXTINTORES PORTÁTEIS		REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
EXTINTORES PORTÁTEIS		PO QUÍMICO SECO
		CENTRAL DE GPL (45 kg)
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
EXTINTORES PORTÁTEIS		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

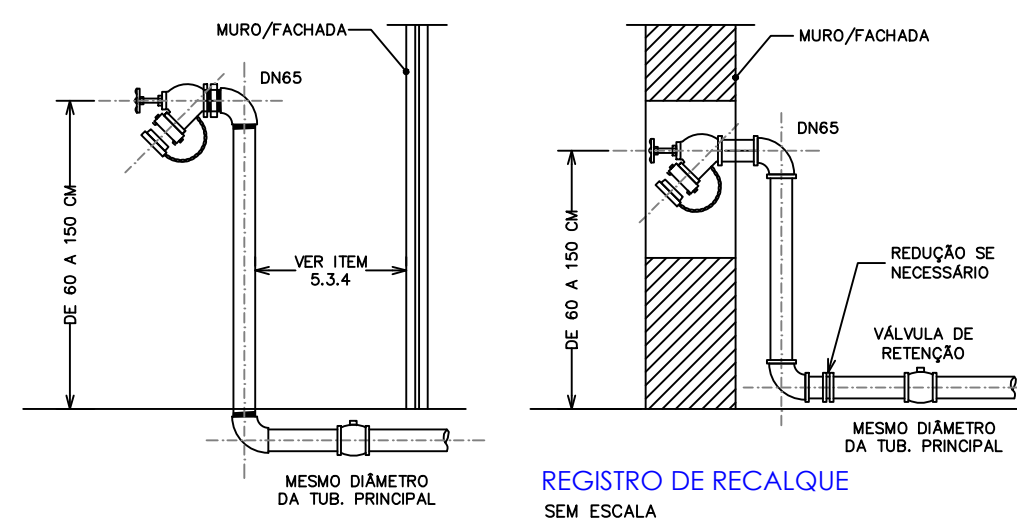

REGISTRO DE RECALQUE SEM ESCALA

RUA DUAS PONTES

RUA ESPIRITO SANTO

CALÇADA CIMENTADA

GRAMADO

GRAMADO

CANALETA AP.

CIMENTADO

PROJ. COBERTURA

PÁTIO COBERTO

REFEITÓRIO

PÁTIO COBERTO

GRAMADO



BATISTA OLIVEIRA

ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 45.523.534/0001-30

PROJETO
PROJETO TÉCNICO DE COMBATE A INCÊNDIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA
PLANTA BAIXA - DETALHES - LEGENDA - TABELA DE ÁREA

ENDEREÇO/MUNICÍPIO
RUA DUAS PONTES, Nº 1080, ESQUINA C/ A RUA ESPIRITO SANTO, CONJUNTO RESIDENCIAL VIRGINIO ALVIZI - SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - S.P.

ESCALA GRÁFICA
0 1 2 3 (m)
ESCALA NOMINAL
INDICADA
DATA
ABRIL/2022

ASSINATURAS
Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CNPJ
45.116.712/0001-09

Alton Batista de Oliveira Junior - Engenheiro Civil
BATISTA OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
C.R.E.A.
5069494600
A.R.T.
28027230220671402

PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

TODA INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL E NÃO SERÁ USADA PARA QUALQUER PROPOSITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO